

Протокол №10
Правления ТСН «Любашино»
(Далее по тексту – Товарищество)

г. Ярославль

23 мая 2017 г.

Время начала собрания: 18 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 20 часов 30 минут.

Место проведения: г. Ярославль, ТСН «Любашино», помещение пункта охраны.

Всего членов правления Товарищества: 11 человек.

Присутствовали 7 членов правления Товарищества: Золотарев Г.В., Трофимова С.Н., Фадеев С.А., Митрофанова Н.А., Борисов А.А., Швецова О.Е., Розанов Д.О.

Приглашенные: Майорова Л.И., Управляющий Товарищества - Вахрушев А.В.

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения.

Повестка дня:

1. Информация по проводимым ремонтным работам на дорогах Товарищества.
2. Вопросы исполнения решений общего собрания по контролю за подключением к электрическим сетям ТСН.
3. Перспективы развития общих территорий товарищества.

1. Информация по проводимым ремонтным работам на дорогах Товарищества.

Заслушали информацию Председателя Правления Золотарева Г.В. по проводимым ремонтным работам на дорогах Товарищества.

2. **Вопросы исполнения решений общего собрания по контролю за подключением к электрическим сетям ТСН.**

1.1. В рамках проводимой инвентаризационной проверки приборов электрического учета Товарищества выявлен случай преднамеренного вмешательства в работу прибора учета с использованием магнита для занижения показаний счетчика собственниками участка №11 Юрченко О.С. По данному факту предложено направить собственнику предписание в течение 5 рабочих дней вынести прибор учета на столб подключения, согласно принятым ТУ на общем собрании от 5.04.2017г.

1.2. Провести очередную проверку на возможные злоупотребления в использовании электроэнергии в ближайшие выходные (27-28) мая.

Голосовали: «за» – Единогласно.


Решено: Составить и вручить собственнику участка №11 предписание о выносе прибора учета электроэнергии в соответствии ТУ подключения к сетям Товарищества. Провести очередную проверку приборов учета.

3. **Перспективы развития общих территорий товарищества.**

Предложено рассмотреть, как возможный перспективный вариант, сооружение запруды в низине в западной оконечности поселка. Изучить местность по мере просыхания грунта в этой территории.

Решено: Изучить возможности сооружения запруды в низине западной оконечности поселка.

Председатель Правления
ТСН «Любашино»

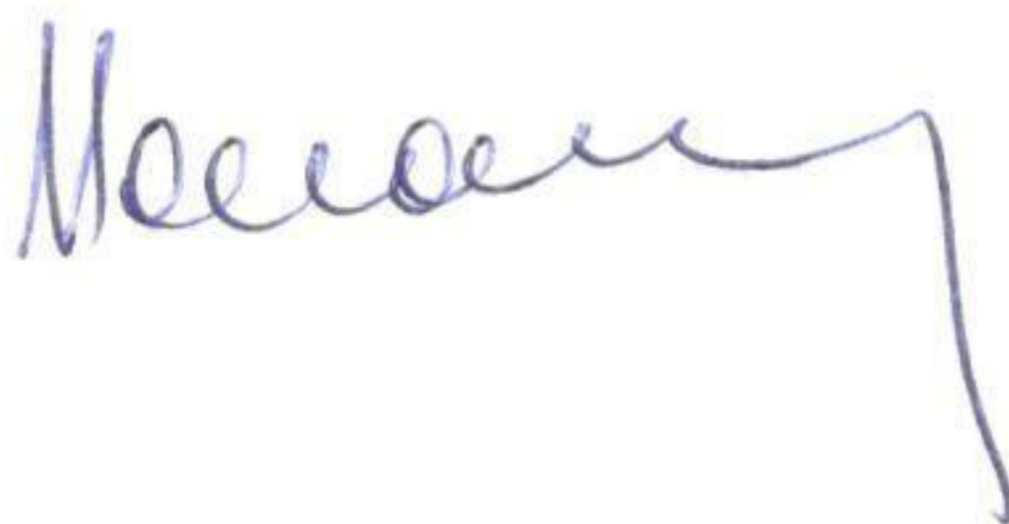

Золотарев Г.В.